DOMEKT CF 700F

komfovent®

DISASSEMBLY & RECYCLING / IŠARDYMAS IR PERDIRBIMAS / DEMONTAGE & RECYCLING / IZJAUKŠANA UN PĀRSTRĀDE / PURKAMINEN JA KIERRÄTYS / DEMONTERING & ÅTERVINNING

1. Metals / Metalai / Metalle / Metāli / Metallit / Metaller
2. Not recyclable materials / Neperdirbamos medžiagos / Nicht recyclebare Materialien / Nav pārstrādājami materiāli / Ei kierrätettäviä materiaaleja / Ej återvinningsbart material
3. Electrical & electronic equipment / Elektros ir elektroninė įranga / Elektrische & elektronische Komponenten / Elektriskais un elektroniskais aprīkojums / Sähkö- ja elektroniikkalaitteet / Elektrisk och elektronisk utrustning
4. Plastic and rubber / Plastikas ir guma / Kunststoff & Gummi / Plastmasa un gumija / Muovia ja kumia / Plast och gummi
5. Mineral wool/ Akmens vata / Steinwolle / Akmens vate / Kivivilla / Stenull

The ventilation unit must be switched off before starting disassembly.
Electrical power lines should be disconnected by qualified electrician.

Darbus atlikite tik įrenginį sustabdę ir atjungę nuo ortakių sistemos.
Įrenginio atjungimą nuo elektros tinklo gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

Das Lüftungsgerät ist vor Beginn der Demontage stromlos zu schalten.
Stromführende Anschlussleitungen sind von Elektrofachkräften zu entfernen.

Pirms demontāžas sākšanas ventilācijas iekārtai jābūt izslēgtai.
Elektrības līnijas ir jāatvieno kvalificētam elektriķim.

Ilmanvaihtokone on sammutettava ennen purkamisen aloittamista.
Ammattitaitoisen sähköasentajan tulee irrottaa sähköjohdot.
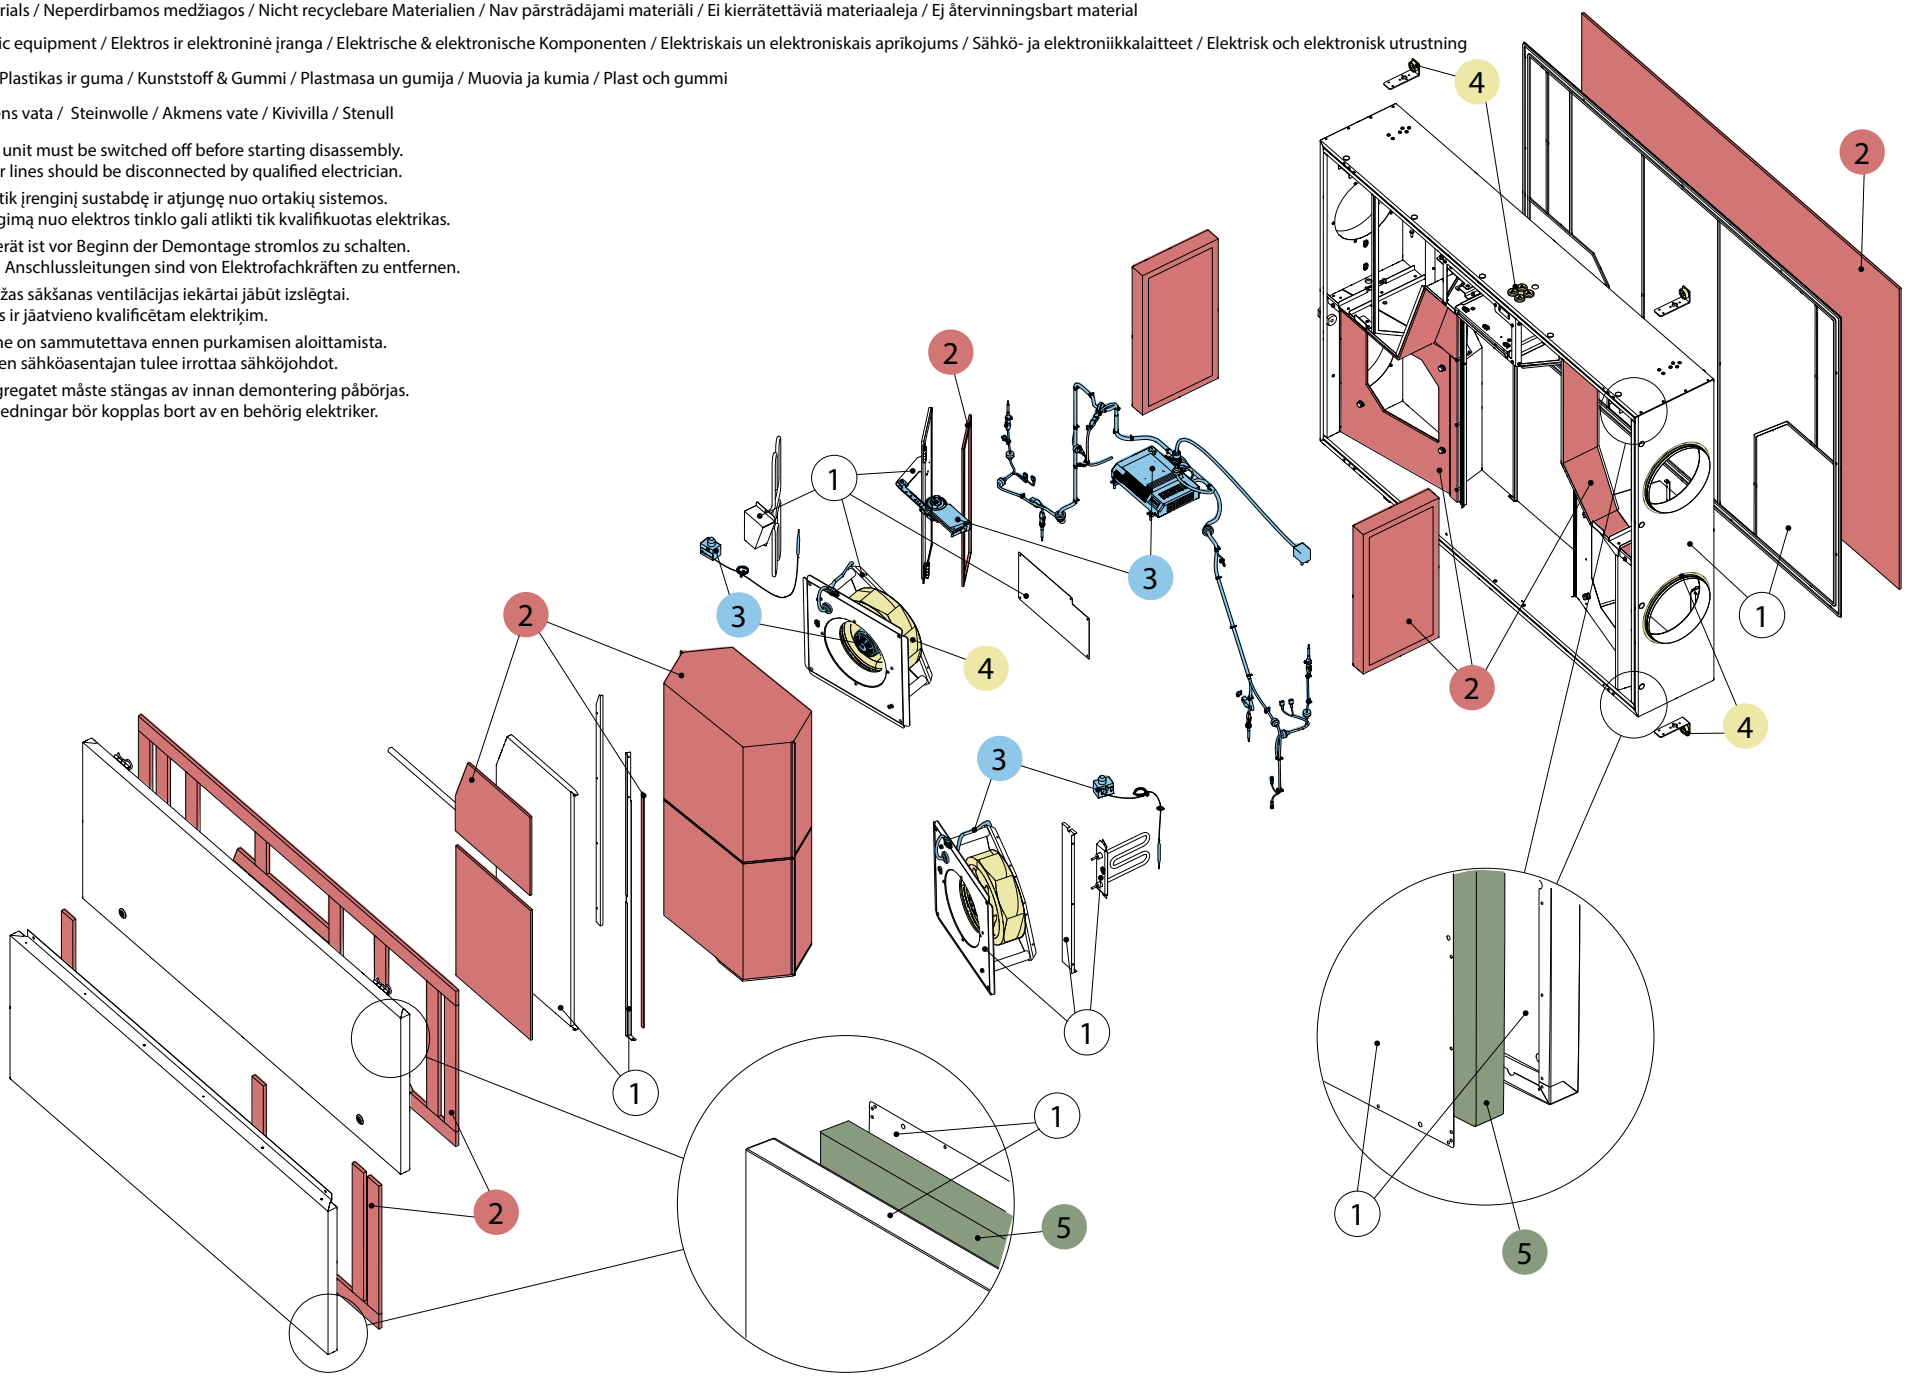
Ventilationsaggregatet måste stängas av innan demontering påbörjas.
Elektriska kraftledningar bör kopplas bort av en behörig elektriker.